






ENERG



енергия · ενέργεια





Bosch Compress 6000 AW-9, AWE 5-9



+



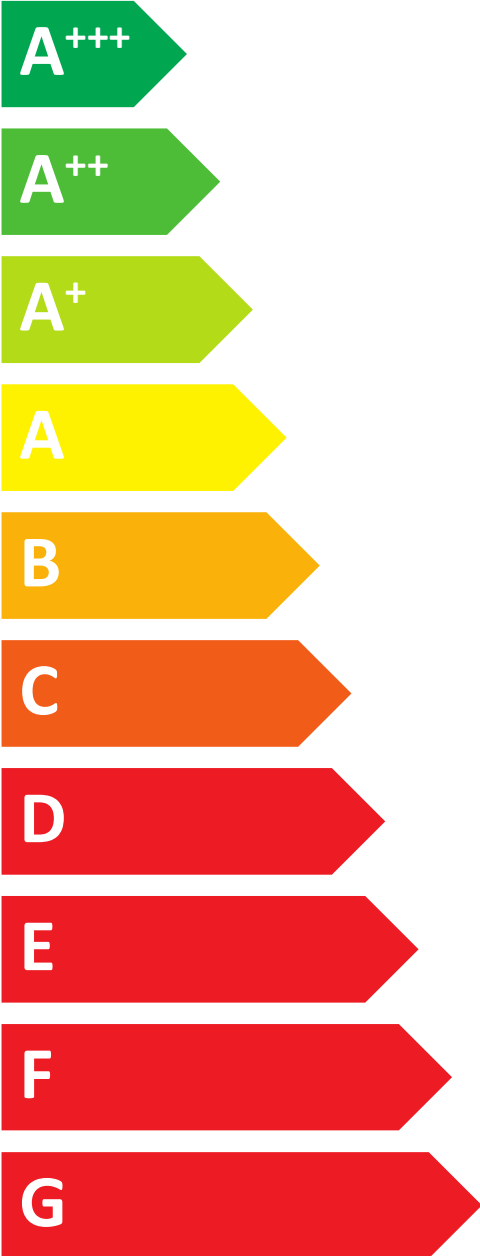

+

+

+

Sistemi list: V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredbe (EU) 811/2013.

Podatki o energijski učinkovitosti kompleta izdelkov, navedeni na podatkovnem listu, lahko odstopajo od energijske učinkovitosti izdelkov po njihovi vgradnji v stavbi, saj je ta odvisna še od drugih dejavnikov, kot so izguba toplote v razdelilnem sistemu in mere izdelkov glede na velikost in lastnosti stavbe.

| Podatki za izračun energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov | | |
|---|--|-------|
| I | Vrednost energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov s prednostnim grelnikom | 145 % |
| II | Utežni faktor izhodne toplote prednostnega in dodatnih grelnikov kompleta | - - |
| III | Vrednost matematične enačbe $294/(11 \cdot \text{Prated})$ | - - |
| IV | Vrednost matematične enačbe $115/(11 \cdot \text{Prated})$ | - - |
| V | Razlika med sezonskima energijskima učinkovitostma pri ogrevanju prostorov v povprečnih in hladnejših podnebnih razmerah | 19 % |
| VI | Razlika med sezonskima energijskima učinkovitostma pri ogrevanju prostorov v toplejših in povprečnih podnebnih razmerah | 34 % |

Sezonska energijska učinkovitost toplotne črpalke pri ogrevanju prostorov = **1** 145 %

Regulator temperature (S podatkovnega lista za regulator temperature) + **2** 2 %

Razred: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Dodatni kotel (S podatkovnega lista za kotel) (-) - I) x II = - **3** - %

Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov (v %)

Prispevek sončne energije (III x - + IV x -) x 0,45 x (- /100) x - = + **4** - %

(S podatkovnega lista za sončno napravo)

Velikost kolektorja (v m²)

Prostornina rezervoarja (v m³)

Izkoristek kolektorjev (v %)

Klasifikacija rezervoarja: A* = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Sezonska učinkovitost systemskega kompleta pri ogrevanju prostorov

- v povprečnih podnebnih razmerah:

5 147 %

Sezonska energijska učinkovitost systemskega kompleta pri ogrevanju prostorov v povprečnih podnebnih razmerah

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A* ≥ 98 %, A** ≥ 125 %, A*** ≥ 150 %

A**

Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov

- v hladnejših podnebnih razmerah:

5 147 - V = 128 %

- v toplejših podnebnih razmerah:

5 147 + VI = 181 %



ENERG

енергия · ενεργεια



BOSCH

Compress 6000 AW

Bosch Compress 6000 AW-9

8738205062



55°C

35°C



29 dB



48 dB

■ 6

■ 7

■ 8

kW

■ 6

■ 8

■ 9

kW



Compress 6000 AW

Bosch Compress 6000 AW-9

8738205062

V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 811/2013 in (EU) 813/2013.

| Podatki o izdelku | Simbol | Merska enota | 8738205062 |
|--|----------|--------------|------------|
| Razred energijske učinkovitosti | | | A++ |
| Razred energijske učinkovitosti (uporaba pri nizkih temperaturah) | | | A+++ |
| Nazivna izhodna toplota (povprečne podnebne razmere) | Prated | kW | 7 |
| Nazivna izhodna toplota (uporaba pri nizkih temperaturah, povprečne podnebne razmere) | Prated | kW | 8 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (povprečne podnebne razmere) | η_s | % | 145 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (uporaba pri nizkih temperaturah, povprečne podnebne razmere) | η_s | % | 194 |
| Letna poraba energije (povprečne podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 3627 |
| Letna poraba energije (uporaba pri nizkih temperaturah, povprečne podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 3185 |
| Letna poraba energije | Q_{HE} | GJ | - |
| Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih | L_{WA} | dB | 29 |
| Obvezni posebni preventivni ukrepi za sestavo, montažo ali vzdrževanje (če je relevantno): glej tehnično dokumentacijo | | | |
| Nazivna izhodna toplota (hladnejše podnebne razmere) | Prated | kW | 6 |
| Nazivna izhodna toplota (uporaba pri nizkih temperaturah, hladnejše podnebne razmere) | Prated | kW | 6 |
| Nazivna izhodna toplota (toplejše podnebne razmere) | Prated | kW | 8 |
| Nazivna izhodna toplota (uporaba pri nizkih temperaturah, toplejše podnebne razmere) | Prated | kW | 9 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (hladnejše podnebne razmere) | η_s | % | 126 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (uporaba pri nizkih temperaturah, hladnejše podnebne razmere) | η_s | % | 177 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (toplejše podnebne razmere) | η_s | % | 179 |
| Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (uporaba pri nizkih temperaturah, toplejše podnebne razmere) | η_s | % | 249 |
| Letna poraba energije (hladnejše podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 4592 |
| Letna poraba energije (hladnejše podnebne razmere) | Q_{HE} | GJ | - |
| Letna poraba energije (toplejše podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 2319 |
| Letna poraba energije (uporaba pri nizkih temperaturah, hladnejše podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 3344 |
| Letna poraba energije (toplejše podnebne razmere) | Q_{HE} | GJ | - |
| Letna poraba energije (uporaba pri nizkih temperaturah, toplejše podnebne razmere) | Q_{HE} | kWh | 1911 |
| Nivo zvokovne moči na prostem | L_{WA} | dB | 48 |
| Toplotna črpalka zrak-voda | | | da |
| Toplotna črpalka voda-voda | | | ne |
| Toplotna črpalka slanica-voda | | | ne |
| Nizkotemperaturna toplotna črpalka | | | ne |
| Opremljeno z dodatnim grelnikom? | | | da |
| Kombinirani grelnik s toplotno črpalko | | | ne |
| Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno obremenitev pri temperaturi v notranjih prostorih 20 °C in temperaturi na prostem Tj | | | |
| Tj = - 7 °C (povprečne podnebne razmere) | Pdh | kW | 5,7 |
| Tj = + 2 °C (povprečne podnebne razmere) | Pdh | kW | 3,3 |
| Tj = + 7 °C (povprečne podnebne razmere) | Pdh | kW | 2,8 |
| Tj = + 12 °C (povprečne podnebne razmere) | Pdh | kW | 3,4 |
| Tj = bivalentna temperatura (povprečne podnebne razmere) | Pdh | kW | 6,5 |
| Tj = mejna delovna temperatura | Pdh | kW | 5,4 |
| Za toplotne črpalke zrak-voda: Tj = -15 °C (če je TOL < -20 °C) | Pdh | kW | 4,7 |

Podatki v času tiskanja. Zadnja različica, ki je na voljo v internetu.

Compress 6000 AW

Bosch Compress 6000 AW-9

8738205062

| Podatki o izdelku | Simbol | Merska enota | 8738205062 |
|---|-------------|--------------|--------------|
| Bivalentna temperatura (povprečne podnebne razmere) | T_{biv} | °C | -10 |
| Zmogljivost intervala cikla za ogrevanje (povprečne podnebne razmere) | P_{cyc} | kW | - |
| Koeficient degradacije | | | - |
| Koeficient degradacije (povprečne podnebne razmere) | C_{dh} | | 1,0 |
| Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje primarne energije za delno obremenitev pri temperaturi v notranjih prostorih 20 °C in temperaturi na prostem T_j | | | |
| $T_j = -7\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | COP_d | | 2,32 |
| $T_j = -7\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | PER_d | % | - |
| $T_j = +2\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | COP_d | | 3,67 |
| $T_j = +2\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | PER_d | % | - |
| $T_j = +7\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | COP_d | | 4,65 |
| $T_j = +7\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | PER_d | % | - |
| $T_j = +12\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | COP_d | | 6,19 |
| $T_j = +12\text{ °C}$ (povprečne podnebne razmere) | PER_d | % | - |
| $T_j =$ bivalentna temperatura (povprečne podnebne razmere) | COP_d | | 2,03 |
| $T_j =$ bivalentna temperatura | PER_d | % | - |
| $T_j =$ mejna delovna temperatura | COP_d | | 1,87 |
| $T_j =$ mejna delovna temperatura | PER_d | % | - |
| Za toplotne črpalke zrak-voda: $T_j = -15\text{ °C}$ (če je $TOL < -20\text{ °C}$) | COP_d | | 2,06 |
| Za toplotne črpalke zrak-voda: $T_j = -15\text{ °C}$ (če je $TOL < -20\text{ °C}$) | PER_d | % | - |
| Za toplotne črpalke zrak-voda: Mejna delovna temperatura | TOL | °C | -18 |
| Učinkovitost intervala cikla (povprečne podnebne razmere) | COP_{cyc} | | - |
| Učinkovitost intervala cikla | PER_{cyc} | % | - |
| Mejna delovna temperatura za ogrevanje vode | $WTOL$ | °C | 60 |
| Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo načina aktivnega delovanja | | | |
| Stanje izključenosti | P_{OFF} | kW | 0,017 |
| Stanje izključenosti termostata | P_{TO} | kW | 0,008 |
| V stanju pripravljenosti | P_{SB} | kW | 0,017 |
| Način grelnika ohišja | P_{CK} | kW | 0,007 |
| Dodatni grelnik | | | |
| Nazivna toplotna moč dodatnega grelnika | P_{sup} | kW | 0,0 |
| Vrsta dovedene energije | | | Elektrika |
| Druge postavke | | | |
| Upravljanje zmogljivosti | | | spremenljivo |
| Emisije dušikovih oksidov (le za plin ali olje) | NO_x | mg/kWh | - |
| Za toplotne črpalke zrak-voda: Nazivna stopnja pretoka zraka, zunanja | | m^3/h | 3400 |
| Za toplotne črpalke slanica-voda: Nazivna stopnja pretoka slaniče, zunanji izmenjevalnik toplote | | m^3/h | - |

Nadaljnje pomembne informacije za namestitvev in vzdrževanje ter recikliranje in/ali odstranjevanje so opisane v navodilih za namestitev in obratovanje. Preberite navodila za uporabo in montažo in jih upoštevajte.

Compress 6000 AW

AWE 5-9

7738601307

Navedbe so skladne z zahtevami Uredb (EU) 811/2013 in (EU) 813/2013.

| Podatki o izdelku | Simbol | Merska enota | 7738601307 |
|--|--------|--------------|------------|
| Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju vode | | | - |
| Razred krmilne naprave za uravnavanje temperature | | | II |
| Prispevek krmilne naprave za uravnavanje temperature k sezonski energijski učinkovitosti pri ogrevanju prostorov | | % | 2,0 |
| Prostornina za shranjevanje | V | l | - |
| Lastna izguba | S | W | - |

Posebni postopki za montažo in recikliranje in/ali ekološko odstranjevanje so opisani v navodilih za uporabo in montažo. Preberite navodila za uporabo in montažo in jih upoštevajte.